



AIRMIX
destratifikátor
Návod k použití

Úvod

Destratifikátory AIRMIX slouží k efektivnímu promíslení vzduchu v průmyslových halách, především v kombinaci s teplovzdušným nebo sálavým vytápěním. Zajišťují nucené proudění ohřátého vzduchu vertikálním směrem do pracovní zóny a tím snižují teplotní spád mezi horní a spodní částí haly. Jsou ideální řešení pro každého, kdo potřebuje ušetřit počáteční investiční náklady.

Všeobecné pokyny použití

Sejměte obalový materiál a ujistěte se, že obsah neutrpěl žádné poškození. Zkontrolujte dle dodacího listu kompletnost dodávky. V případě pochyb jednotku nepoužívejte a kontaktujte dodavatele.

Obalový materiál nesmí být ponechán v dosahu dětí, aby se nestal zdrojem nebezpečí. Pro případnou opětovnou dopravu nebo skladování používejte originální obal.

Destratifikátory AIRMIX se musí použít v aplikacích, pro které je výslovně určen. Jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné a proto za možný zdroj nebezpečí. Za škody způsobené nesprávným použitím neručí výrobce ani dodavatel. Riziko nese sám uživatel.

Náhradní díly mohou být vyměněny pouze značkovým servisem LERSEN. V případě použití neoriginálních dílů nenese výrobce žádnou odpovědnost za škody či případné zranění.

Při ukončení provozu destratifikátoru AIRMIX se musí veškeré možné zdroje nebezpečí odstranit.

Odpojením destratifikátoru AIRMIX od hlavního vedení elektrického napětí, odpojením přívodního kabelu a vypnutím hlavního vypínače. Nedodržením základních zásad může být důsledkem těžké poranění nebo smrt.

Pokud destratifikátor AIRMIX definitivně vyřazujete z provozu, zajistěte si autorizovaný servis LERSEN.

Instalace všeobecně

Instalovat systém smí pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Výrobek by měl montovat proškolený technik s platným certifikátem výrobce.

Při elektrickém připojení je nutno dodržovat předpisy pro bezpečnost práce a provozu a obecně uznávaná technická pravidla. Elektrickou instalaci mohou provádět pouze osoby s kvalifikací vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/78Sb. §6. Veškerá bezpečnostní opatření musí být zajištěna při montáži zařízení.


Při uvedení jednotky do provozu je nutno zajistit revizi elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení.

Záruka


Destratifikátory AIRMIX mají záruku 24 měsíců při dodržení Všeobecných obchodních a servisních podmínek Lersen zveřejněných na www.lersen.cz.

		AM 40	AM 45	AM 50
Příkon 230V/50Hz	W	230	380	420
Proud 230V/50Hz	A	1,1	1,7	1,9
El. krytí motoru	IP		45	
Průtok vzduchu	m ³ /h	4 000	5 000	6 000
Hladina akustického tlaku	dB	62	64	69
Akční rádius	m	7	8	9
Pokrytá plocha	m ²	49	64	81
Instalace min. / max.	m	5 / 7	7 / 9	8 / 10
Hmotnost	kg	14	16	18
Objednací číslo	kód	AM40xxx	AM45xxx	AM50xxx


Základní rozměry

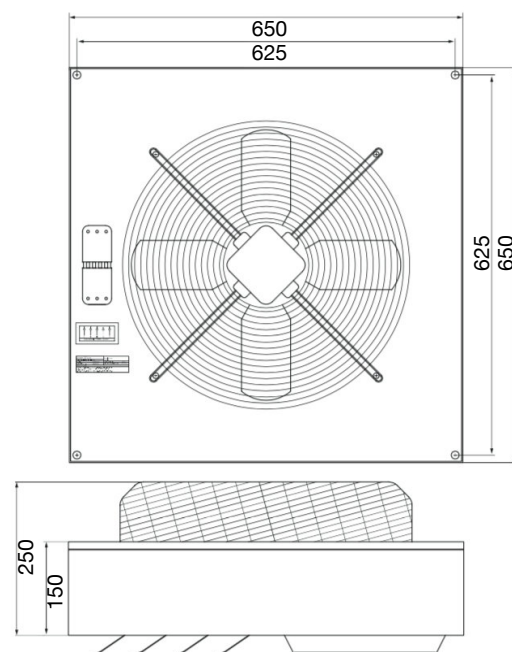


Instalační výška a pokrytí plochy

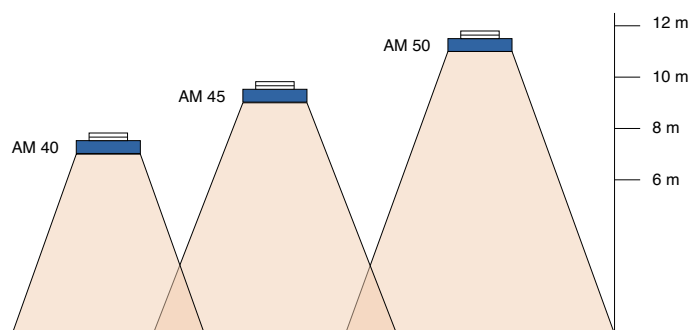

Elektrozapojení

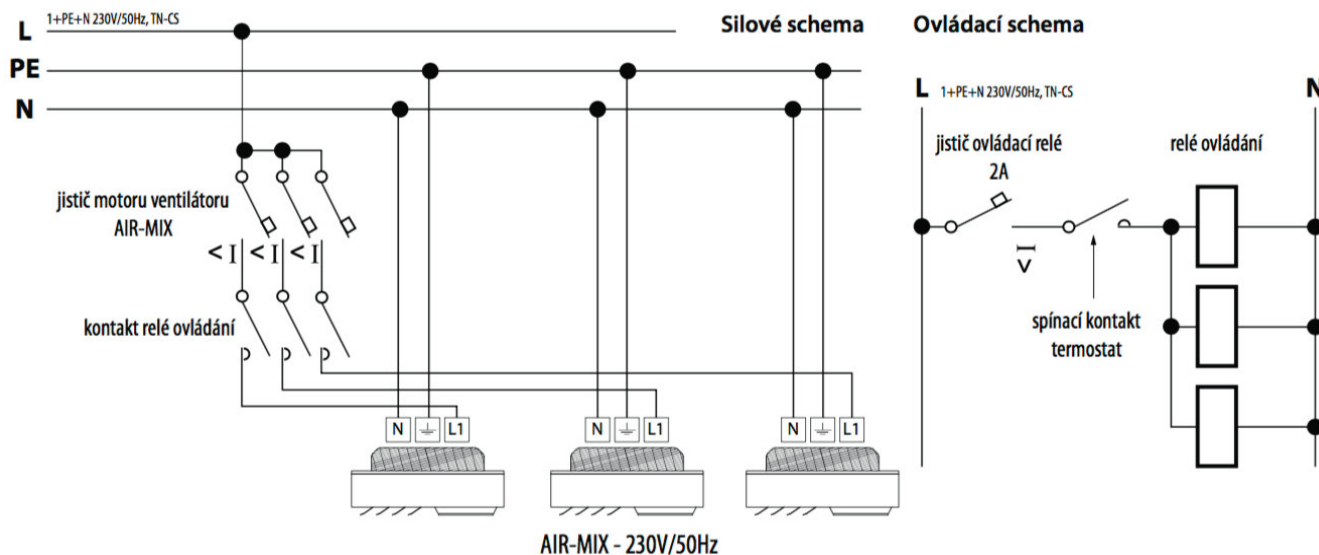

Instalace, připojení, nastavení lamel

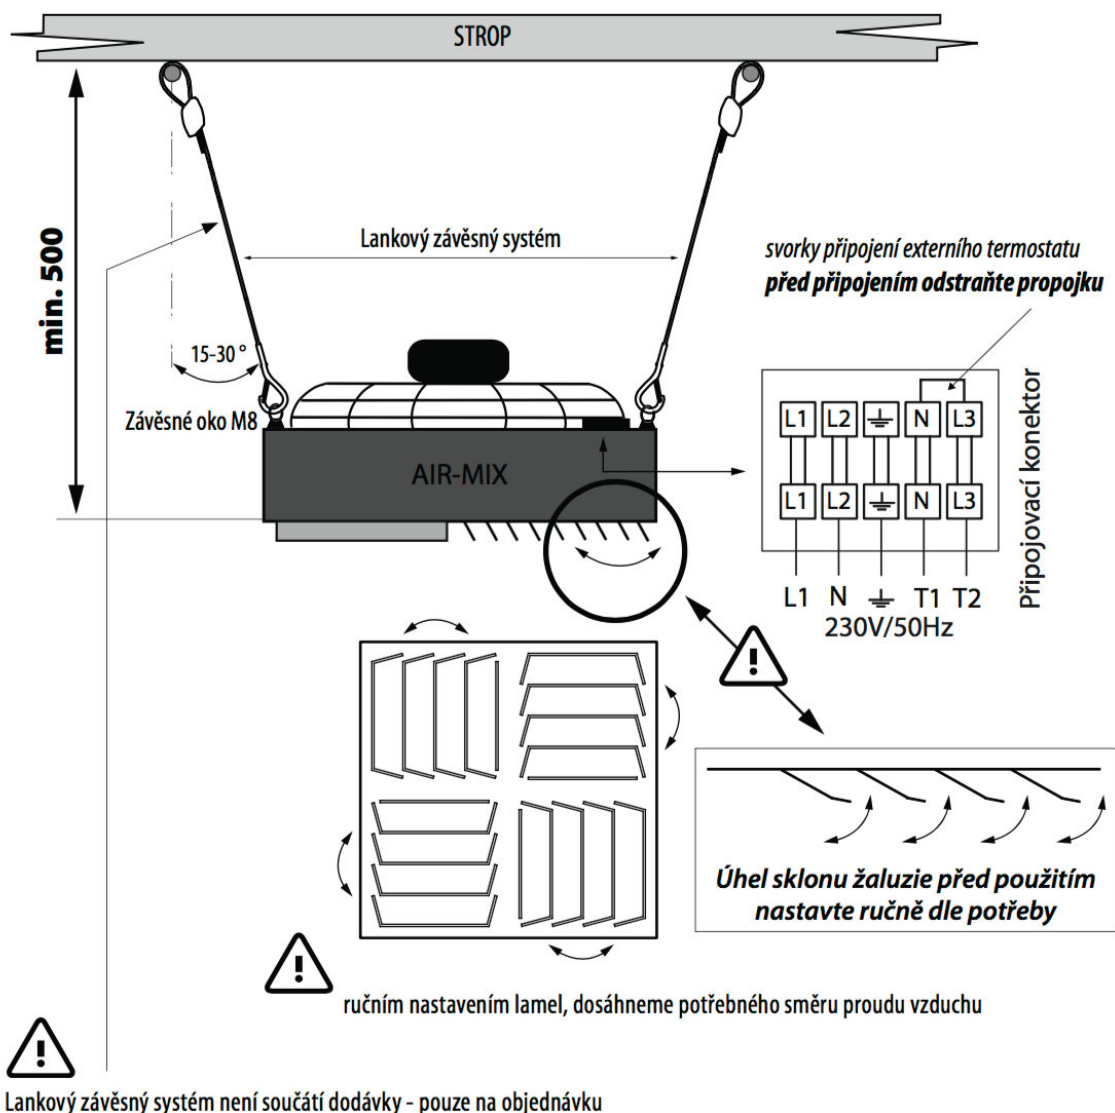



Lersen CZ, s.r.o.
Chotyně 182
463 34 Hrádek nad Nisou,
Czech Republic

E-mail: info@lersen.com
Telefon: +420 482 723 699
Zelená linka: 800 100 478



Lersen SK, s.r.o.
Rastislavova 12
949 01 Nitra
Slovakia

E-mail: info@lersen.com
Telefon: +421 37 6531 008

Kompletní informace naleznete na:

www.lersen.cz

www.lersen.sk

